

При многокотловой установке вставьте стратегический модуль FM 447 в разъем 4.
Интерфейсный модуль KM 471 может быть вставлен в любой свободный разъем.

Монтаж

- Отсоедините установку от электросети.
- Открутите винты на верхней стороне прибора и снимите крышку (рис.3).

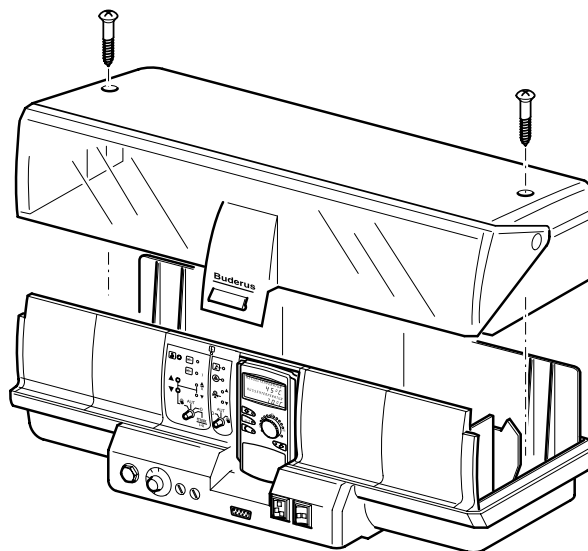


Рис. 3 Регулятор со снятой крышкой

- Выньте заглушки, вставьте модуль сверху в направляющие и задвиньте модуль в гнездо разъема (рис.4).

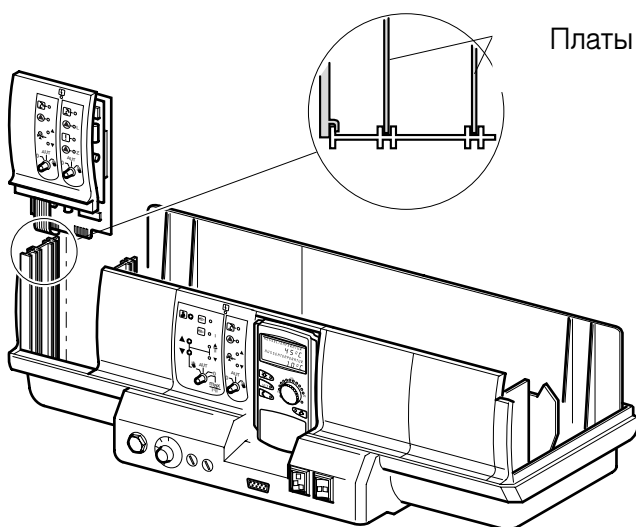


Рис. 4 Установка модуля

Внимание!

Штекер имеет предохранитель от выпадения. При вытаскивании штекера нужно нажать предохранительную пластинку вверх.

- Подсоедините штекер 230 V к модулю (рис. 5). Модуль не будет действовать, если не подключено напряжение от модуля к модулю, однако светодиод будет гореть.

- Закрепите крышку на регуляторе.
- Проверьте работу модуля.
- Напишите обозначения модулей на прилагаемых наклейках.

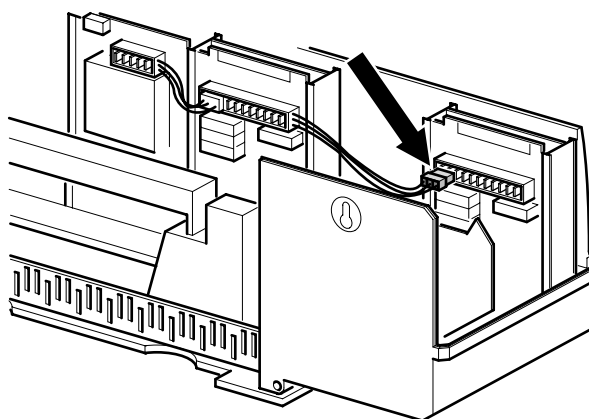


Рис. 5 Подключите напряжение