




Technik, die dem Menschen dient.

Инструкция по монтажу и эксплуатации

Устройство регулирования R3

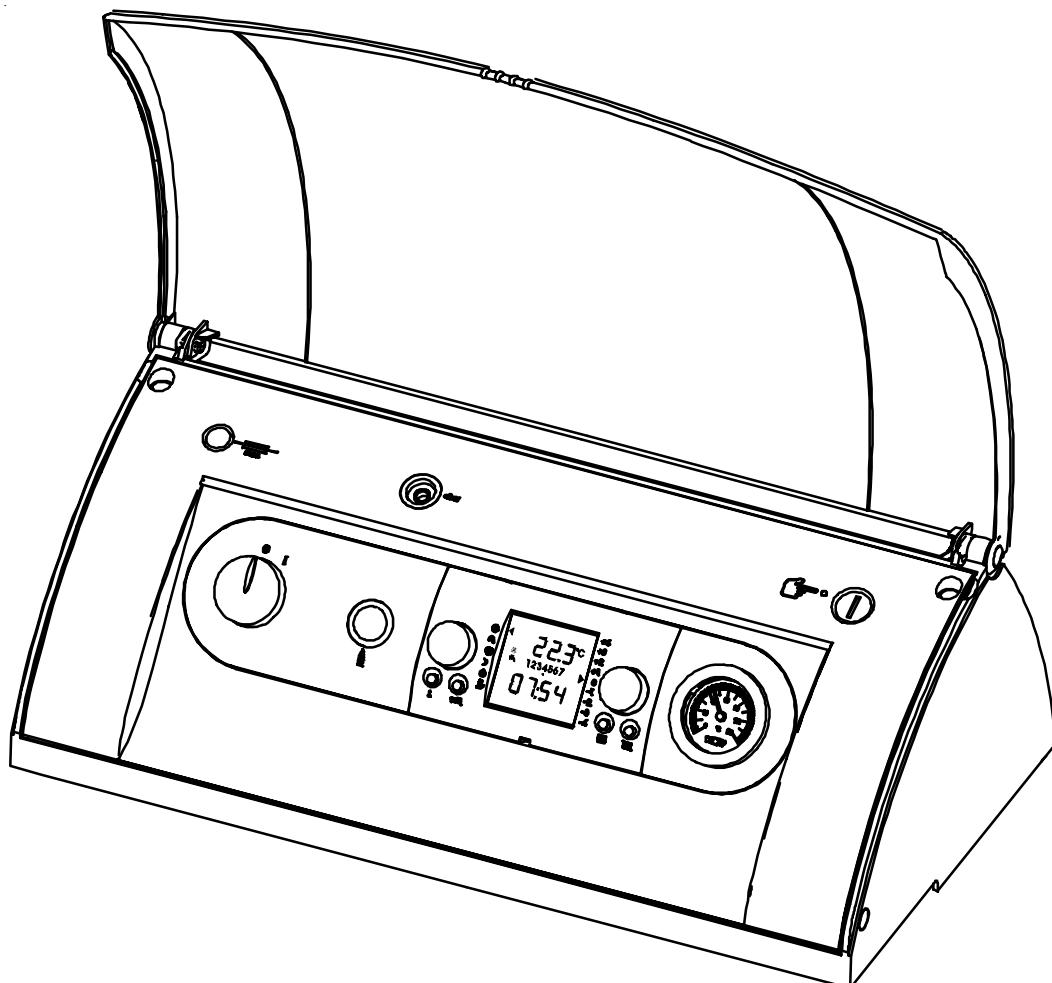

Указания по технике безопасности	3
Нормы / Предписания	4
Монтаж / Электромонтаж	5-7
Ввод в эксплуатацию	8
Устройство регулирования	9-10
Просмотр и изменение регулировочных параметров	11
Уровень управления специалиста / Параметры	12-27
Устранение неисправностей	28
Протокол реглировки параметров	29
Сопротивления датчиков	30
Электрическая схема R3	31
Технические характеристики / Переключение STB	32

В данной инструкции использованы следующие символы и указания. Они касаются защиты людей и производственной безопасности.



„Указание по безопасности“ выделяет указания, которые необходимо строго соблюдать, чтобы предотвратить опасность травмирования людей и повреждения оборудования.



Опасность поражения электрическим током на электрических частях оборудования!



Внимание: Перед снятием обшивки выключить выключатель на котле.

Запрещается прикасаться к электрическим частям и контактам при включенном выключателе! Существует опасность электрического удара и как следствие опасность для здоровья и жизни.

На клеммах подключения даже при выключенном выключателе приложено напряжение.

Внимание

“Указание” выделяет технические требования, которые необходимо соблюдать, чтобы предотвратить повреждения на котле.

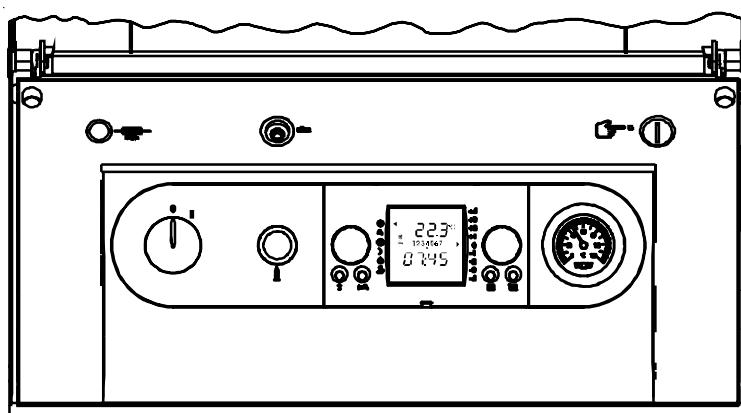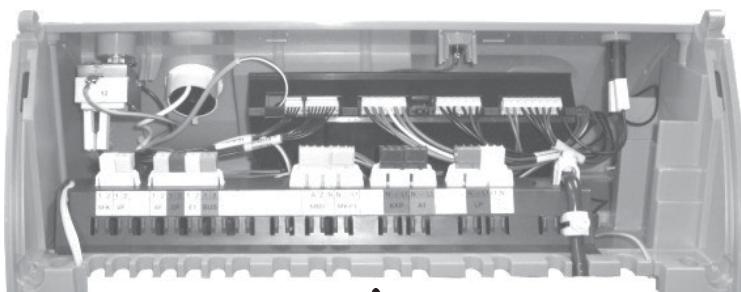

Кабель питания горелки

Датчик температуры котла

Защитный ограничитель температуры

Подключение защитного кабеля

Термометр



**Подключение /
Ввод в эксплуатацию**

- К подключению и вводу в эксплуатацию котловых устройств регулирования и соответствующих принадлежностей допускаются только квалифицированные электрики в соответствии с DIN EN 50110-1.
- Соблюдать требования местного предприятия электроснабжения и местного объединения электриков.
- DIN VDE 0100 Правила сооружения силового оборудования с напряжением в сети до 1000 В.
- DIN VDE 0105-100 Эксплуатация силового оборудования. Общие положения.
- DIN EN 50165 Электрическое оснащение для неэлектрического оборудования для использования в бытовых и аналогичных целях
- EN 60335-1 Безопасность электрического оборудования для использования в жилых помещениях или аналогичных целях.

Предупреждения

- Запрещается снимать, перемыкать или каким-либо другим образом выводить из строя предохранительные и защитные устройства!
- Эксплуатация устройства регулирования разрешается только в технически исправном состоянии. Все повреждения и неисправности, которые отрицательным образом могут оказаться на безопасности работы, должны быть незамедлительно устранены специалистами.
- При установке температуры ГВС выше 60°C (при активировании функции защиты от легионелл с температурой выше 65°C), необходимо обеспечить подмешивание холодной воды (Опасность обваривания).

**Техобслуживание /
Ремонт**

- Регулярно проводить ревизию электрической части оборудования.
- К устранению неисправностей и повреждений допускаются только квалифицированные электрики.
- При замене поврежденных частей и компонентов разрешается использовать только оригинальные запасные части фирмы WOLF.
- Необходимо соблюдать указанные характеристики предохранителей (см. Технические характеристики).

Внимание

При любых технических изменениях на устройстве регулирования или его блоках firma-производитель не несет ответственности за все повреждения, возникшие вследствие этих изменений.

Монтаж

При монтаже устройства регулирования проследить за тем, чтобы не повредить капилляры датчиков!

Запрещается прокладка кабелей датчиков и устройств дистанционного управления рядом с кабелем питания. Выполнить электромонтаж в соответствии с электрической схемой.

Открыть заднюю крышку устройства регулирования, отвинтив 2 винта.

Кабель питания горелки

проводи через отверстие в консоле крепления устройства регулирования (слева или справа) в зависимости от стороны открывания дверцы котла.

Датчик температуры котла

установить в любое отверстие погружной гильзы котла.


Защитный ограничитель температуры

капилляр датчика установить в любое отверстие погружной гильзы котла.

Подключение защитного кабеля (заземление или „0“)
подключить к консоле устройства регулирования.

Термометр для отображения температуры котла

установить в любое отверстие погружной гильзы котла.

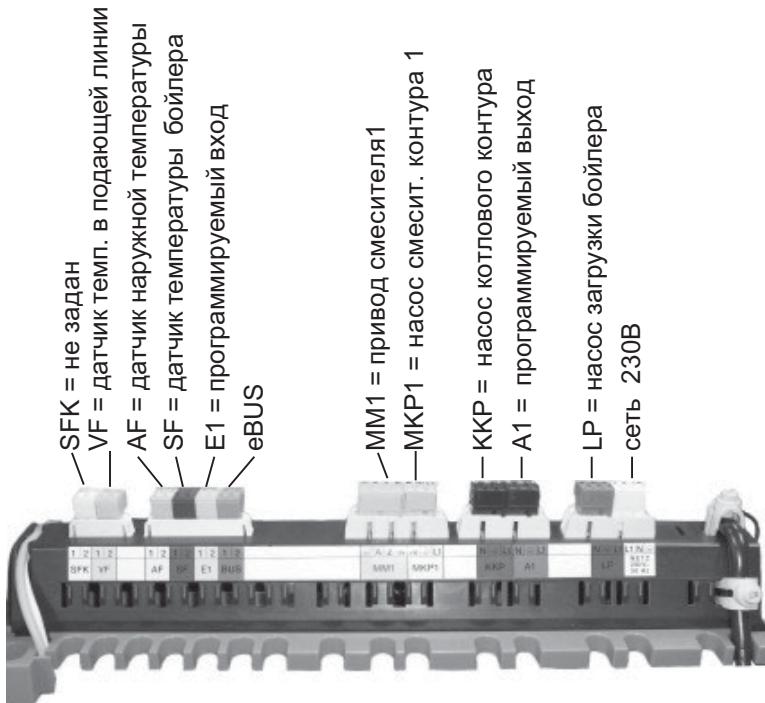Электромонтаж**Указание**

Все неиспользуемые штекеры подключить к штекерной колодке, соблюдая цветовую кодировку.

Желтый штекер с перемычкой подключить к разъему E1.

Подключение к сети

Соединить кабель подключения к сети со штекером, входящим в комплект поставки. Подключить штекер к соответствующему разъему на клеммной колодке и зафиксировать кабель с помощью зажима. Провести кабель через отверстие в задней стенке котла.

Подключение насосов

Насос котлового контура, насос смесительного контура и насос загрузки бойлера фирмы Wolf поставляются с кабелем подключения, оснащенным штекером. Провести кабели через отверстие в задней стенке котла. Подключить штекеры к соответствующим разъемам на клеммной колодке и закрепить кабели зажимами.

Привод смесителя

Привод смесителя Wolf оснащен штекером и полностью готов к подключению. Провести кабель через отверстие в задней стенке котла. Подключить штекер к соответствующему разъему на клеммной колодке и закрепить кабель зажимом.

Программируемый выход A1

Соединить кабель подключения выхода A1 со штекером, входящим в комплект поставки. Подключить штекер к соответствующему разъему на клеммной колодке и закрепить кабель зажимом. Провести кабель через отверстие в задней стенке котла.

Датчик температуры в подающей линии

Датчик температуры в подающей линии смесительного контура. Устанавливается на расстоянии 50 см за насосом. Провести кабель через отверстие в задней стенке котла. Подключить штекер к соответствующему разъему на клеммной колодке и закрепить кабель зажимом.

Датчик наружной температуры

Подключить кабель датчика наружной температуры (предоставляется заказчиком) к соответствующему разъему на клеммной колодке. Провести кабель через отверстие в задней стенке котла. Закрепить датчик снаружи на северной или северо-восточной стороне здания на высоте 2 - 2,5 м над уровнем земли.

**Датчик температуры бойлера
(принадлежность)**

Вставить датчик температуры бойлера (принадлежность) в погружную гильзу бойлера. Провести кабель через отверстие в задней стенке котла. Подключить штекер к соответствующему разъему на клеммной колодке и закрепить кабель зажимом.

Программируемый вход E1

Соединить кабель подключения входа E1 со штекером, входящим в комплект поставки. Подключить штекер к соответствующему разъему на клеммной колодке и закрепить кабель зажимом. Провести кабель через отверстие в задней стенке котла.

**Принадлежности,
подключаемые
с помощью шины eBus**


Устройство дистанционного управления, модуль радио-часов, модуль радиочасов с датчиком наружной температуры, приемник для датчика наружной температуры с радиосигналом и аналоговое устройство дистанционного управления с радиосигналом.

Кабель подключения принадлежности (обеспечиваются заказчиком) соединить с зеленым штекером (с надписью eBus), входящим в комплект поставки. Подключить штекер к соответствующему разъему на клеммной колодке и закрепить кабель зажимом. Провести кабель через отверстие в задней стенке котла.

Указание:

При необходимости одновременного подключения нескольких принадлежностей через шину eBus, необходимо

Включить выключатель на устройстве регулирования.

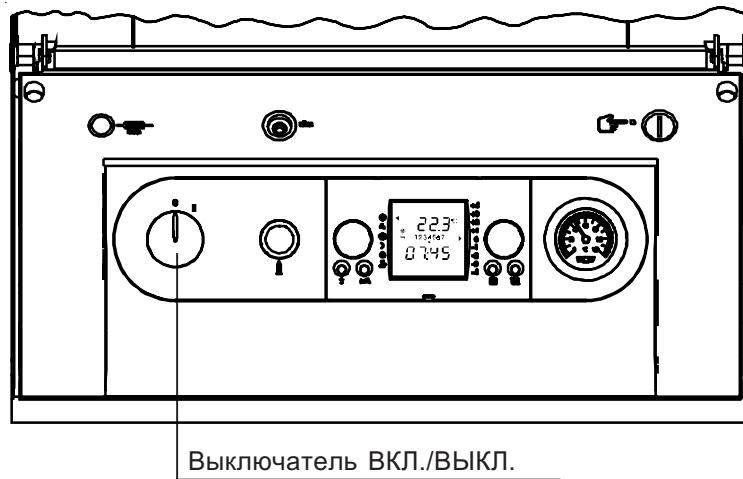

Если устройство регулирования включается с помощью выключателя, то управление системой отопления выполняется в соответствии с заводскими настройками.

Указание:



Заводская настройка параметров, заложенная в устройстве регулирования, выполнена с учетом накопленного опыта. Учитывая особенности конкретной системы отопления возможна индивидуальная корректировка (изменение) заводских установок. Изменение параметров возможно непосредственно на самих устройствах регулирования или при использовании соответствующего программного обеспечения с помощью компьютера.

При вводе в эксплуатацию устройство регулирования автоматически распознает подключенный датчик температуры бойлера, датчик температуры в подающей линии и/или датчик наружной температуры.

Датчик температуры бойлера отключается (деактивируется) путем отсоединения штекера от разъема на колодке и сбросом.

Внимание

Невозможно деактивировать датчик температуры котла и датчик наружной температуры.

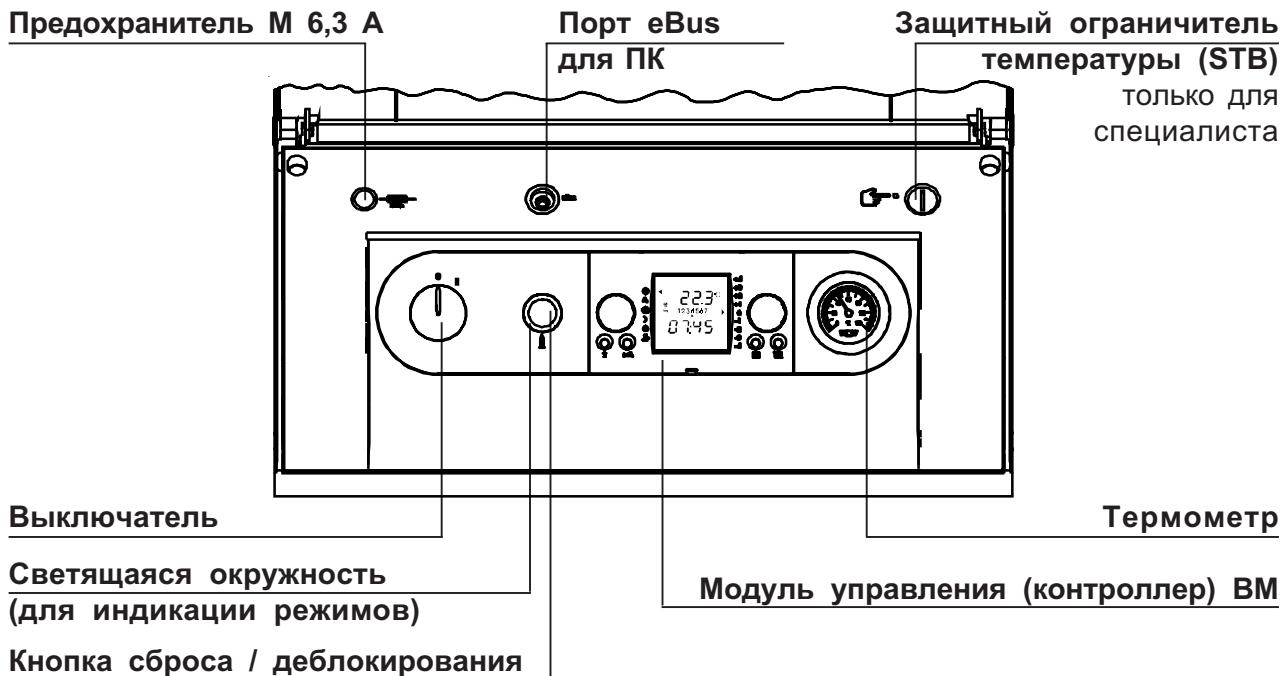

Выключатель

В положении „0“ устройство регулирования котла выключено. Защита от замерзания не обеспечивается.




Индикатор режимов (светящаяся окружность)

Индикация	Значение
Зеленый мигает	Stand-by (питание включено, запрос на тепло отсутствует)
Зеленый постоянно	Запрос на тепло: насос работает, горелка выключена
Желтый мигает	Сервисный режим трубочиста
Желтый постоянно	Горелка вкл., пламя горит
Красный мигает	Неисправность

**Кнопка сброса / деблокирования**

1. Для возврата всех параметров к заводским установкам
 - Выключатель должен находиться в положении **O** (Выкл).
 - Нажать на данную кнопку и удерживая ее повернуть выключатель в положение **I** (Вкл).
 - После включения котла удерживать кнопку нажатой еще мин. 2 сек.

 2. Для деблокирования топочного автомата (только при использовании соответств. принадлежностей)
 - В случае неисправности горелки при нажатии данной кнопки через деблокирующее реле происходит деблокирование топочного автомата.
- Указание: Деблокирование газового котла из режима неисправности выполняется непосредственно на газотопочном автомате котла через отверстие в кожухе.

**Термометр**


для отображения фактической температуры воды в системе отопления

**Предохранитель**

M 6,3 A для защиты платы управления устройства регулирования.

**Разъем (порт) для подключения шины eBus**

для передачи данных между устройством регулирования и ПК с помощью специального программного обеспечения фирмы Wolf, предназначенного для управления котловой автоматикой (принадлежность).

**Защитный ограничитель температуры STB**

установлен на заводе-изготовителе на 110°C; при необходимости может быть установлен на 100°C.

Защита насосов от заклинивания

Функция защиты насосов от заклинивания активируется в полдень, в 12:00. На 10 сек. в рабочий режим запускается насос котлового контура и смеситель открывается. Затем на 20 сек. в рабочий режим запускаются насос загрузки бойлера и насос рециркуляции ГВС (если имеются), а смеситель закрывается. Таким образом предотвращается заклинивание насосов.

Если в период активирования функции защиты насосов от заклинивания горелка находится в рабочем режиме, то она отключается на 1 мин.

Изменение и просмотр регулировочных параметров возможны только на модуле управления (контроллере) ВМ. Подробное описание см. в инструкции по эксплуатации модуля ВМ.

Внимание

К изменению регулировочных параметров допускаются только квалифицированные специалисты, прошедшие обучение и получившие соответствующий сертификат фирмы Wolf.

Внимание

При эксплуатации оборудования и несоблюдении соответствующих предписаний возможно его повреждение. При настройке параметра A09 (Предел защиты от замерзания) обратить внимание на то, что при наружной температуре ниже 0°C защита от замерзания не гарантирована. При этом возможно повреждение системы отопления (напр. труб, радиаторов и т.д.)


Перечень параметров

(Настройку и функции см. на следующих страницах)

Параметр	Диапазон регулировки	Заводская установка
A09 Предел защиты от замерзания	-20 до +10°C	+2°C
A10 Параллельный режим ГВС	0 / 1	0
HG01 Разница между температурой вкл. и выкл. горелки (динамическая)	5 - 30K	15K
HG05 Режим работы насоса	0 / 1	0
HG07 Инерц. выбег насоса котлового контура	0 - 30 мин	3min
HG08 Макс. темп. котлового контура TV-max	40 - 90°C	75°C
HG09 Временная задержка запуска горелки	1 - 30 мин	4min
HG13 Программируемый вход E1	1 - 11	1
HG14 Программируемый выход A1	0 - 14	0
HG15 Гистерезис бойлера	1 - 30 K	5K
HG19 Инерц. выбег насоса загрузки бойлера	0 - 10 мин	3min
HG20 Макс. время загрузки бойлера	0 - 5 час	2h
HG21 Мин. температура котла TK-min*	38 - 90°C	38°C
HG22 Макс. температура котла TK-max	50 - 90°C	80°C
HG23 Макс. температура ГВС	60 - 80°C	60°C
HG24 Режим работы датчика темп. бойлера	1 / 2 / 3	1
HG25 Превышение темп. котла над темп. бойлера при загрузке бойлера	0 - 40K	10K
HG26 Разгрузка котла при выходе в рабочий режим	0 / 1	1
HG32 Повышение температуры обратной воды **	0 - 70°C	30°C
HG33 Время гистерезиса	1 - 30 мин	10min
HG34 Питание шины eBus	0 / 1 / 2	2
HG50 Функции тестирования	1 - 8	-
M101 Мин. температура в смесит. контуре	0 - 80°C	0°C
M102 Макс. температура в смесит. контуре	20°C - 80°C	50°C
M103 Интервал между кривыми нагрева смесительного контура	0 - 30K	10K
M104 Высушивание цементной стяжки	0 / 1 / 2	0
M106 Инерц. выбег насоса смесит. контура	0 - 30 мин	3min
M107 Диапазон пропорц. регулирования смесительного контура	5 - 40 K	12K

* При эксплуатации с газовой наддувной горелкой необходимо установить 50°C

** При эксплуатации с газовой наддувной горелкой необходимо установить 40°C

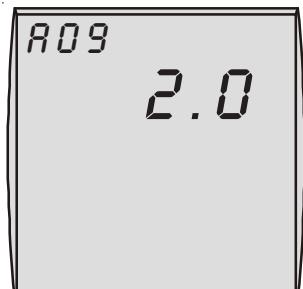**Предел защиты
от замерзания
Параметр A09**

Заводская установка: 2°C


Диапазон регулировки: -20 - +10°C

При снижении наружной температуры ниже установленного значения насос котлового контура работает непрерывно. Смеситель осуществляет регулирование с учетом ном. температуры, установленной на модуле BM при ном. температуре внутри помещения +5°C.

Только если температура котла опускается ниже +5°C, включается горелка и вода в котле нагревается до 38°C.

Указание:

Изменение значения, установленного на заводе-изготовителе, допустимо только в том случае, если при более низких наружных температурах гарантирована защита от замерзания системы отопления.

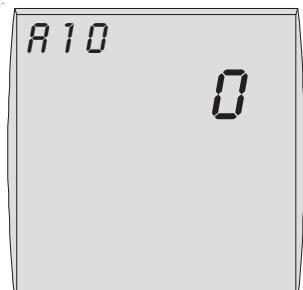Индивид. установка: _____**Параллельный режим ГВС
Параметр A10**

Заводская установка: 0

Диапазон регулировки: 0 / 1

Индивид. установка: _____

В приоритетном режиме загрузки бойлера (0) в процессе загрузки бойлера насос котлового контура выключен и смеситель закрыт. Вся тепловая энергия котла идет исключительно на нагрев горячей воды. Насос загрузки бойлера запускается только когда температура котловой воды на 5°C выше факт. температуры бойлера. При достижении бойлером ном. установленной температуры, горелка отключается, а насос котлового контура включается. Инерционный выбег насоса загрузки бойлера определяется значением, установленным в параметре HG19.


В параллельном режиме загрузки бойлера (1) насос отопительного контура продолжает работать. Как только температура котла на 5°C превышает температуру бойлера, включается насос загрузки бойлера. При достижении бойлером установленной температуры загрузка бойлера прекращается. Инерционный выбег насоса загрузки бойлера определяется значением, установленным в параметре HG19.

Внимание

В параллельном режиме загрузки бойлера (1) время от времени в контур отопления подается вода с более высокой температурой.

**Разница между темп.
вкл. и выкл. горелки
(динамическая)**

Параметр HG01

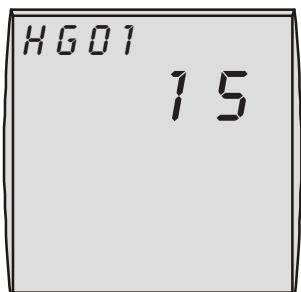

Заводская установка: 15 К
Диапазон регулировки: 5 - 30 К

Индивид. установка: _____

С помощью данной функции регулируется температура котла в установленном диапазоне путем включения и выключения горелки. Чем выше установлено значение разницы между температурой включения и выключения, тем больше колебания температуры котла относительно номинального значения при одновременно более длительном времени горения горелки, и наоборот.

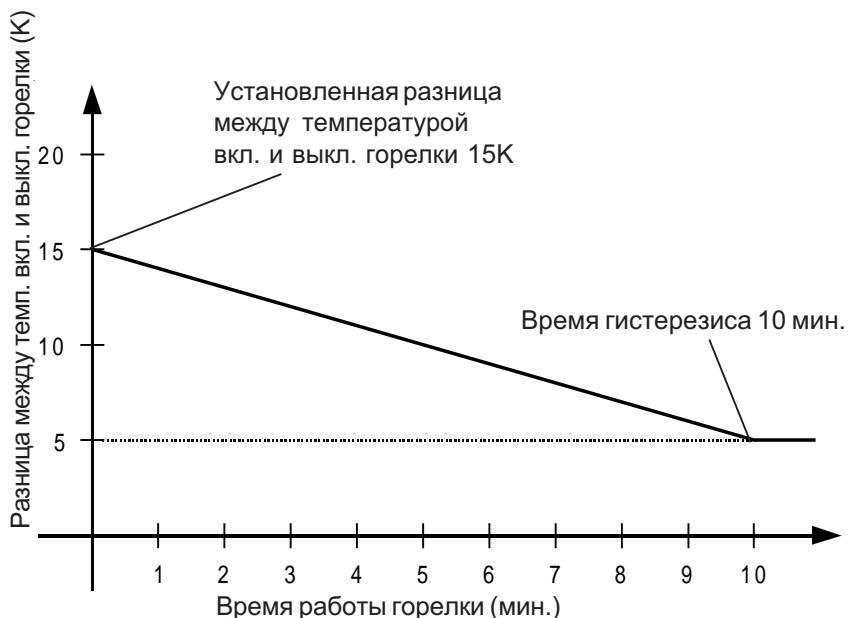


Рис.:

Временная зависимость гистерезиса переключения горелки при разнице между температурой включения и выключения горелки, определенной пользователем как 15К, и выбранного времени гистерезиса 10 мин. (параметр HG33)

Режим работы насоса
Параметр HG06



Заводская установка: 0
Диапазон регулировки: 0 / 1

Индивид. установка: _____

Режим работы насоса 0:


**Насос отопительного контура в системах отопления
без каскада и без гидравлического разделителя**

При запросе на тепло с системы отопления насос отопительного контура работает непрерывно. В режиме приоритетной загрузки бойлера насос отопительного контура отключается на период загрузки бойлера.

Режим работы насоса 1:

**Котловой насос в системах отопления с каскадом
и/или гидравлическим разделителем**


Котловой насос работает при каждом запросе на тепло (система отопления / ГВС) с инерционным выбегом, значение которого задается в параметре HG07.

**Инерционный выбег
насоса котлового
контура
Параметр HG07**

Заводская установка: 3 мин.
Диапазон регулировки: 0-30 мин.

Если с отопительного контура более не поступает запрос на тепло, то котловой насос отключается с временной задержкой, определенной временем инерционного выбега. Таким образом предотвращается отключение котла из-за перегрева и срабатывание защитного ограничителя температуры (STB).


Индивид. установка: _____

**Макс. температура
в котловом контуре
TV-max.
Параметр HG08**

Заводская установка: 75°C
Диапазон регулировки: 30 - 90°C

Данная функция ограничивает макс. температуру котла в режиме отопления и в случае превышения температуры отключает горелку. При загрузке бойлера данный параметр деактивируется, а температура котла в период загрузки бойлера может превышать данное установленное значение. За счет перегрева по инерции происходит незначительное превышение температуры.

Индивид. установка: _____


**Временная задержка
включения горелки
Параметр HG09**

Заводская установка: 4 мин
Диапазон регулировки: 1 - 30 мин

После каждого выключения горелки в режиме отопления последующее незамедлительное включение горелки невозможно из-за функции временной задержки включения горелки, предотвращающей ее тактование. Отмена действия функции возможна путем выключения и включения выключателя или кратковременного нажатия кнопки сброса / деблокирования.

Индивид. установка: _____

Программируемый вход E1 Входу E1 можно задать следующие функции:
Параметр HG13

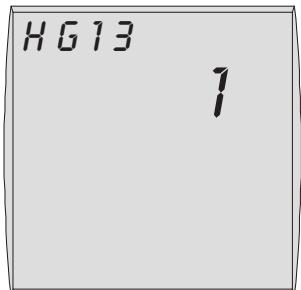


Заводская установка: 1
Диапазон регулировки: 1 - 11

№	Значение
1	Комнатный термостат При открытом контакте входа E1 режим отопления блокируется (летний режим), не зависимо от использования цифровых устройств регулирования Wolf
2	Термостат ограничения макс. температуры в контуре теплого пола или реле давления воды в системе отопления Возможность подключения термостата ограничения макс. температуры в контуре теплого пола, ограничителя макс. или мин. давления воды, или реле давления воды в системе отопления. Для разрешения запуска горелки контакт входа E1 должен быть закрыт. При открытом контакте разрешение на запуск горелки для режима отопления или ГВС, а также для сервисного режима трубочиста и защиты от замерзания не дается.
3	не задан
4	не задан
5	не задан
6	Кнопка рециркуляции ГВС (обеспечивает монтажник) При нажатии данной кнопки насос рециркуляции ГВС вне зависимости от программы времени или положения регулятора выбора программ (на модуле BM) включается на 5 минут. Важно: Выход A1 должен быть запрограммирован в данном случае как насос рециркуляции ГВС (на 13).
7	Суммарный датчик (для гидравлического разделителя или бойлера-накопителя) Регулировка температуры котла в режиме отопления и в процессе загрузки бойлера осуществляется не по датчику температуры котла, а по датчику температуры в общей подающей линии, расположенным за гидравлическим разделителем. При этом датчик температуры котла продолжает контролировать мин. и макс. температуру котла.

8	Блокирование горелки Закрытый контакт, горелка блокирована Насос отопительного контура и насос загрузки бойлера работают в нормальном режиме, но без разгрузки котла при выходе в рабочий режим. При активировании сервисного режима трубочиста и защиты от замерзания дается разрешение на запуск горелки.
9	не задан
10	Внешний запрос на горелку, вход E1 закрыт (например воздухонагреватель, запрос с бассейна, 2-ая загрузка бойлера с помощью термостата) Ном. температура котла определяется как макс. температурой котла минус 5К. Температура ограничивается макс. температурой в подающей линии. Насос отопительного контура и насос загрузки бойлера работают как в обычном режиме. Важно: Выход A1 должен быть запрограммирован в данном случае на 14.
11	Датчик температуры обратной воды Только в комбинации с параметром HG32 (Повышение температуры обратной воды) Важно: Выход A1 должен быть запрограммирован в данном случае как подмешивающий насос (на 12).

**Программируемый
выход A1**
Параметр HG14

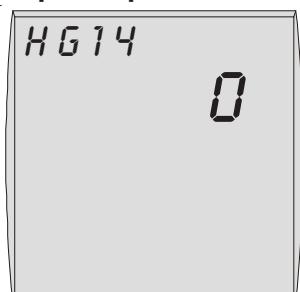

Заводская установка: 0
Диапазон регулировки: 0 - 14


Индивид. установка: _____

Выходу A1 можно задать следующие функции:

№	Значение
0	Функция не задана Управление выходом A1 не выполняется
1	Насос рециркуляции ГВС 100% Подача сигнала на выход A1 при разрешении рециркуляции ГВС осуществляется с устройства регулирования (ВМ). Без использования устройства регулирования на выход A1 постоянно подается сигнал.
2	Насос рециркуляции ГВС 50% Подача сигнала на выход A1 при разрешении рециркуляции ГВС осуществляется с устройства регулирования (ВМ) в тактовом режиме: 5 минут ВКЛ. и 5 минут ВЫКЛ. Без использования устройства регулирования выход A1 тактует непрерывно (5 минут)

3	Насос рециркуляции ГВС 20% Подача сигнала на выход А1 при разрешении рециркуляции ГВС осуществляется с устройства регулирования (ВМ) в тактовом режиме: 2 минуты ВКЛ. и 8 минут ВЫКЛ. Без использования устройства регулирования выход А1 трактует непрерывно.
4	Выход аварийного сигнала Подача сигнала на выход А1 осуществляется через 4 мин. после обнаружения неисправности.
5	Сигнальное устройство наличия пламени Подача сигнала на выход А1 осуществляется в случае распознания пламени.
6	не задан
7	не задан
8	Внешняя вентиляция Подача сигнала на выход А1 осуществляется инверсно относительно горелки. Отключение внешней вентиляции (например вытяжки) необходимо во время работы горелки (при подаче воздуха для горения из помещения).
9	Питающий вентиль Подача сигнала на выход А1 осуществляется после распознания пламени.
10	не задан
11	Котловой насос Подача сигнала на выход А1 осуществляется при каждом запросе на тепло (контур отопления или загрузка бойлера)
12	Насос повышения температуры обратной воды Подача сигнала на выход А1 осуществляется если температура обратной воды ниже значения, установленного в параметре HG32. Важно: Вход Е1 должен быть задан при этом как датчик температуры обратной воды (на 11).
13	Насос рециркуляции ГВС При нажатии кнопки (импульс входа Е1) на выход А1 в течении 5 мин. подается сигнал Важно: Вход Е1 должен быть задан при этом как кнопка рециркуляции ГВС (на 6)
14	Выход А1 вкл На выход А1 подается сигнал если вход Е1 закрыт (внешний запрос на тепло) Важно: Вход Е1 должен быть при этом закрыт и задан как внешний запрос на горелку (на 10).

Гистерезис бойлера Параметр HG15



Заводская установка: 5K

Диапазон регулировки: 1 - 30 K


Индивид. установка: _____

В данном параметре определяется точка включения и выключения загрузки бойлера. Чем больше разница между температурой включения и выключения загрузки бойлера, тем больше отклонение температуры бойлера от ном. значения.

Пример: ном. температура бойлера 60°C
гистерезис бойлера 5K

При 55°C начинается загрузка бойлера, а при 60°C загрузка бойлера прекращается.

Инерционный выбег насоса загрузки бойлера Параметр HG19




Заводская установка: 3 min

Диапазон регулировки: 0 - 10 min

Индивид. установка: _____

После завершения загрузки бойлера (температура бойлера достигла установленного значения) насос загрузки бойлера продолжает работать по инерции не более установленного времени. Если в течении этого времени температура воды в бойлере охладится так, что разница между температурой котла и температурой бойлера составит 5K, то насос загрузки бойлера отключается преждевременно, чтобы предотвратить охлаждение котла.

Макс. время загрузки бойлера Параметр HG20



Заводская установка: 2 час.

Диапазон регулировки: 0 - 5 час.

Индивид. установка: _____

Если датчик температуры бойлера требует подачи тепла, то начинается процесс загрузки бойлера.

При недостаточной мощности котла или если поверхность бойлера покрыта известковым налетом, а также при постоянном потреблении ГВС и режиме приоритета, циркуляционные насосы системы отопления будут постоянно выключены. Помещение сильно охлаждается. Для предотвращения охлаждения помещения можно задать макс. время загрузки бойлера. По истечении заданного времени загрузки бойлера устройство регулирования снова переключается в режим отопления, не зависимо от того, достиг ли бойлер номинальной установленной температуры или нет. Данная функция активируется и в параллельном режиме ГВС (параметр A10 установлен на 1). Функция не активируется только в том случае, если этот параметр установлен на 0.

В системах отопления с большим расходом ГВС (например гостиницы, спортивные сооружения и т.д.) этот параметр должен быть установлен на 0.

**Мин. температура котла
ТК - min.**

Параметр HG21



Заводская установка: 38°C
Диапазон регулировки: 38 - 90°C

Устройство регулирования котла оснащено электронным регулятором температуры котла, для которого можно установить минимальную температуру включения. Как только эта температура (при запросе на тепло) опускается ниже установленного значения, включается горелка с учетом установленной временной задержки. Если запрос на тепло отсутствует температура котла может опускаться ниже установленной минимальной.


Указание:

При эксплуатации с газовой наддувной горелкой параметр HG21 необходимо установить на 50°C.

Индивид. установка: _____

**Макс. температура котла
ТК - max.**

Параметр HG22

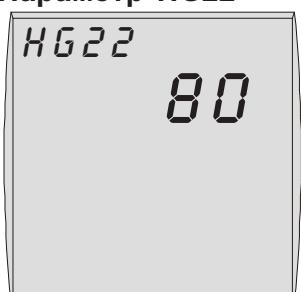


Заводская установка: 80°C
Диапазон регулировки: 50 - 90°C

Устройство регулирования котла оснащено электронным регулятором температуры котла, для которого можно установить максимальную температуру отключения (макс. температура котла). При превышении данной температуры горелка выключается. Включение горелки происходит при снижении температуры котла на значение гистерезиса горелки. Если температура котла превышает 95°C (эффект нагрева по инерции), то даже в летний период включается насос отопительного контура, чтобы отвести избыточное тепло и защитить котел от перегрева (возможного срабатывания защитного ограничителя температуры).

Индивид. установка: _____

**Макс. температура ГВС
Параметр HG23**

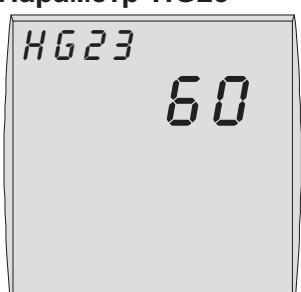

Заводская установка: 60°C
Диапазон регулировки: 60 - 80°C

На втором уровне управления макс. температура горячей воды ограничена значением 60°C. Если для технологических целей требуется более высокая температура ГВС, то в данном параметре можно увеличить значение температуры ГВС до 80°C. При этом на втором уровне управления можно будет увеличить температуру ГВС до значения, заданного в данном параметре.


Если активирована функция защиты от легионелл (на модуле BM), то при первой загрузке бойлера в день, бойлер нагревается до 65°C, если параметр HG23 установлен на это или более высокое значение.

Индивид. установка: _____

Внимание

Необходимо предпринять соответствующие меры для защиты от обваривания.

Параметр HG22 (макс. температура котла) должен быть установлен на 5К выше, чем макс. температура ГВС.

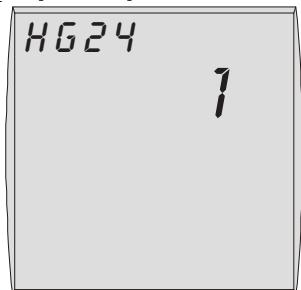**Режим работы датчика
температуры бойлера
Параметр HG24**

Заводская установка: 1
Диапазон регулировки: 1 - 3

Индивид. установка: _____

С помощью функции режима датчика температуры бойлера, вход датчика бойлера может использоваться тремя различными способами.

Режим 1 является заводской установкой для режима загрузки бойлера с использованием электронного датчика температуры бойлера (принадлежность).

Режим 2 предназначен для электронного управления загрузкой бойлера с использованием датчика температуры бойлера и дополнительного запроса с внешнего термостата. При этом термостат параллельно подключается к электронному датчику температуры бойлера. Если внешний термостат не посылает запрос на тепло (контакт открыт), то загрузка бойлера выполняется в обычном режиме. Если же внешний термостат посылает запрос на тепло (контакт закрыт), то производится отключение насоса котлового контура и насоса загрузки бойлера.


Горелка на полной мощности нагревает котел до макс. температуры (TK-max). С помощью контакторного управления необходимо обеспечить подачу тепла внешним насосом внешнему потребителю (например воздухонагревателю, бассейну). Запрос тепла с термостата имеет постоянный приоритет (по отношению ко всем другим запросам), даже в режиме Standby.

Режим 3 предназначен для управления насосом загрузки бойлера только от внешнего термостата или электронного датчика температуры бойлера, но без разгрузки котла при выходе в рабочей режим. Насос загрузки бойлера продолжает работать даже в том случае, когда фактическая температура котла ниже температуры бойлера. Внешний термостат беспрепятственно подключается к клеммам датчика температуры бойлера (SF). За счет этого выход насоса загрузки бойлера можно использовать для других целей. Программа таймера загрузки бойлера активируется и в режиме управления от термостата. Горелка нагревает котел до нормальной температуры бойлера + разницу превышения температуры котла над бойлером при загрузке бойлера.

Вход датчика закрыт: → Насос вкл.

Вход датчика открыт: → Насос выкл.


**Превышение
температуры котла
над бойлером при
загрузке бойлера
Параметр HG25**

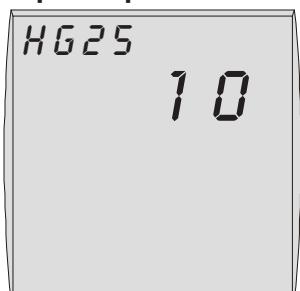

Заводская установка: 10 К
Диапазон регулировки: 0 - 40 К

Индивид. установка: _____

**Разгрузка котла
при выходе
в рабочий режим
Параметр HG26**

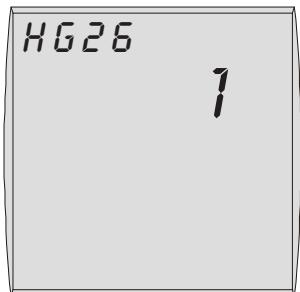

Заводская установка: 1
Диапазон регулировки: 0 / 1

Индивид. установка: _____

**Повышение температуры
обратной воды
Параметр HG32**



Заводская установка: 30
Диапазон регулировки: 0 - 70°C


Индивид. установка: _____

В параметре HG25 задается величина превышения температуры котла над температурой бойлера в момент загрузки бойлера. При этом температура котла ограничена значением, заданным в параметре HG22. Благодаря этому гарантируется то, что температура котла выше температуры бойлера даже в переходный период (весной и осенью). Кроме того, сокращается время загрузки бойлера. Если во время загрузки бойлера в летнем режиме температура котла превышает 95°C, то автоматически включается насос отопительного контура (на ограниченное время), чтобы предотвратить возможное срабатывание защитного ограничителя температуры.

Активируемая функция разгрузки котла при выводе в рабочий режим предназначена для защиты котла от низкотемпературной коррозии, возможной в момент запуска котла из холодного состояния. Если температура котла снижается на 2К ниже установленного значения TK-min, то насосы котлового и смесительного контуров отключаются, смеситель закрывается. Разрешение на запуск насосов дается только в момент превышения температурой котла минимально допустимого значения TK-min.

Если блокирование горелки произведено внешним контакторным выключателем (например термостатом отходящих газов твердотопливного котла), мин. температура котла TKmin не может быть достигнута, при этом насос отопительного контура и насос загрузки бойлера остаются выключенными.

Для систем отопления с объемом воды более 20 л. на 1 кВт мощности котла необходимо предусмотреть повышение температуры обратной воды. Мин. температура обратной воды на котлах с жидкотопливной наддувной горелкой или газовых котлах с атмосферной горелкой составляет 30°C, а на котлах с газовой наддувной горелкой 40°C.

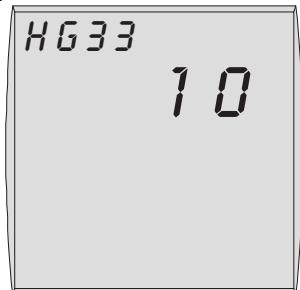**Время гистерезиса
Параметр HG33**


Заводская установка: 10 мин.

Диапазон регулировки: 1 - 30 мин.

Индивид. установка: _____

Для оптимизации выбранной разности между температурой включения и выключения горелки при различной нагрузке котла устройство регулирования оснащено функцией динамической разности между температурой включения и выключения горелки. Благодаря этой функции установленная разность между температурой включения и выключения горелки (параметр HG01) корректируется в зависимости от времени работы горелки, зависящее в свою очередь от нагрузки. Если время работы горелки повышается до установленного времени гистерезиса, то разность между температурой включения и выключения горелки снижается до минимального значения 5К. Благодаря этому даже при минимальной нагрузке на котел (быстрый нагрев, т.е. короткое время работы горелки) эффективна установленная разность между температурой включения и выключения горелки. На основании этого предотвращается короткое время работы горелки и ее тактование. При длительном времени работы горелки (при большей потребности в тепле) разность между температурами включения и выключения горелки снижается на 5К. Это позволяет избежать нагрева котла до слишком высокой температуры, оптимизируется энергопотребление системы отопления.

Благодаря данной функции предотвращаются тактование и короткое время работы горелки. Кроме того, уменьшается нагрузка на окружающую среду и износ деталей.

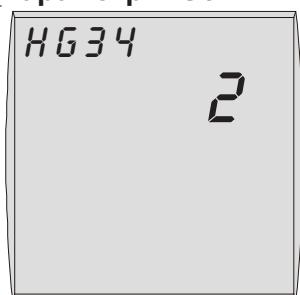**Питание шины eBus
Параметр HG34**

Заводская установка: 2

Диапазон регулировки: 0 / 1 / 2

Индивид. установка: _____


С помощью параметра HG34 питание шины eBus можно включить 3 различными способами.

Значение установок:

0 ⇒ питание шины eBus выключено


1 ⇒ питание шины eBus включено

2 ⇒ автоматическое питание шины eBus


Функции тестирования

С помощью функций тестирования можно произвести проверку состояния следующих выходов устройства регулирования:

REL 1	насос отопительного контура	on
REL 2	насос загрузки бойлера	on
REL 3	выход A1	on
REL 4	реле деблокирования	on
REL 5	горелка	on
REL 6	насос смесительного контура	on
REL 7	смеситель „ОТКР“	on
REL 8	смеситель „ЗАКР“	on

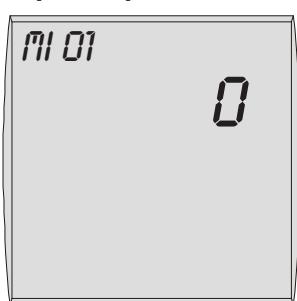**Мин. температура
в подающей линии
смесительного контура
Параметр MI 01**

Данная функция ограничивает мин. температуру в смесительном контуре 1. Ниже установленного значения наружная температура не учитывается. Смеситель 1 поддерживает постоянную температуру в смесительном контуре на уровне установленного значения.

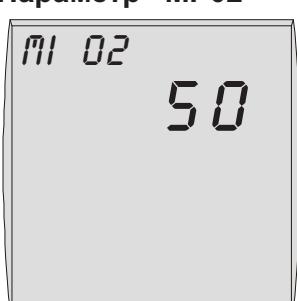**Макс. температура
в подающей линии
смесительного контура
Параметр MI 02**

Заводская установка: 0°C
Диапазон регулировки: 0 - 80°C


Данная функция ограничивает макс. температуру в смесительном контуре 1. Выше установленного значения наружная температура не учитывается. Смеситель 1 поддерживает постоянную температуру в подающей линии на уровне установленного значения.

Данная функция не заменяет функцию термостата ограничения макс. температуры в контуре теплого пола, отключающего насос!




В случае неисправности устройства регулирования и отсутствия в системе термостата ограничения макс. температуры в контуре теплого пола, в контур теплого пола может подаваться теплоноситель с очень высокой температурой, что может привести к разрушению напольного покрытия.

**Интервал между
кривыми нагрева:
смесительный контур
Параметр MI 03**



Заводская установка: 10K
Диапазон регулировки: 0 - 30K

**Высушивание
цементной стяжки
Параметр MI 04**



Заводская установка: 0
Диапазон регулировки: 0 / 1 / 2

С помощью функции интервал между кривыми нагрева определяется разница превышения температуры котла над температурой смесительного контура 1. Таким образом обеспечивается гарантия того, что температура котла больше температуры смесителя 1 на установленное значение и смеситель 1 может осуществлять регулирование без тактований.

Если в новостройках прокладывается и вводится в эксплуатацию теплый пол, то существует возможность:
а) поддерживать температуру в подающей линии на постоянном уровне, независимо от наружной температуры
б) регулировать температуру в подающей линии в соответствии с автоматической программой высушивания цементной стяжки.

Если функция была активирована (установка 1 или 2), то отмена ее действия выполняется путем установки параметра MI 04 на "0".

MI 04 = 0 функция не задана

MI 04 = 1 пост. температура в смесительном контуре
Смесительный контур нагревается
до температуры в подающей линии,
установленной в параметре MI 01.

MI 04 = 2 функция высушивания цементной стяжки

В течении двух первых дней температура в подающей линии остается постоянной, на уровне 25°C. Затем температура в подающей линии автоматически увеличивается ежедневно (в 0:00) на 5°C до достижения макс. температуры в подающей линии смесительного контура (параметр MI 02), и поддерживается на этом уровне в течении 2 дней. Затем температура в подающей линии автоматически уменьшается ежедневно на 5°C до достижения 25°C. По истечении двух последующих дней действие программы завершается.

Рис.:


Временная зависимость
температуры в подающей
линии при высушивании
цементной стяжки




Внимание:

График высушивания цементной стяжки (макс. температуру и время) необходимо согласовать со специалистом, выполнившем заливку пола. В противном случае возможно повреждение стяжки (образование трещин).

В случае перерыва подачи электропитания программы высушивания цементной стяжки продолжает работать в нормальном режиме. На дисплее (BM) отображается оставшееся время работы в днях.

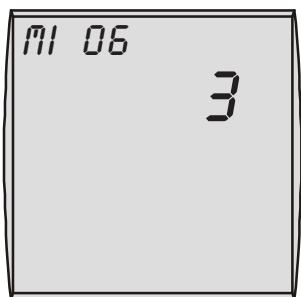**Инерционный выбег
насоса смесит. контура
Параметр MI 06**

Заводская установка: 3 мин
Диапазон регулировки: 0 - 30 мин

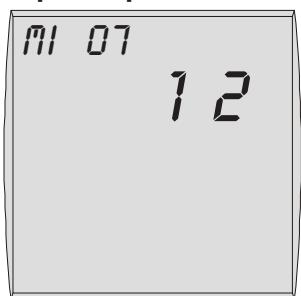**Диапазон пропорц.
регулирования
смесительный контур
Параметр MI 07**

Заводская установка: 12K
Диапазон регулировки: 5 - 40K

Если со смесительного контура не поступает запрос на тепло, то насос смесительного контура отключается с временной задержкой, определенной временем инерционного выбега. Таким образом при предотвращается отключение котла из-за перегрева защитным ограничителем температуры (STB).

Диапазон пропорционального регулирования определяет температурный диапазон соответствующего ном. значения регулируемого параметра (температуры в подающей линии), внутри которого осуществляется непрерывное регулирование. Вне этого диапазона в зависимости от направления отклонения исполнительный элемент постоянно открыт или закрыт. Установить предел пропорционального регулирования таким образом, чтобы обеспечить стабильный процесс регулирования. Данный процесс зависит от временем выбега исполнительного элемента привода смесителя. Для приводов смесителей с коротким временем выбега исполнительного элемента (напр. 2 мин.) следует установить большой температурный диапазон (напр. 40K), и наоборот: для приводов смесителей с большим временем выбега исполнительного элемента (напр. >10 мин.) следует установить небольшой температурный диапазон (напр. 10K)

Установка, выполненная на заводе-изготовителе оптимально соответствует для работы с приводами смесителей фирмы Wolf. Данную установку не рекомендуется изменять.

Слишком маленькие установленные диапазоны ведут к постоянным колебаниям при регулировке, а слишком большие - к длительному времени регулирования.

**Контроль функции
защитного ограничителя
температуры (STB)**

При нажатии и удерживании кнопки сброса/деблокирования при включенном устройстве регулирования можно отменить функцию ограничения максимальной температуры котла ТК-макс. Котел нагревается до установленной на заводе-изготовителе температуры срабатывания защитного ограничителя температуры и блокируется. Таким образом проверяется рабочее состояние защитного ограничителя температуры (STB).

Сброс (Reset)

Чтобы выполнить сброс необходимо сделать следующее:

- Выключатель должен находиться в положении **O** (Выкл.).
- Нажать и удерживать кнопку сброса / деблокирования и одновременно перевести выключатель в положение **I** (Вкл.).
- Удерживать кнопку еще мин. 2 сек после включения.

При сбросе все индивидуально установленные параметры сбрасываются и возвращаются к заводским настройкам. (только устройство регулирования, без модуля BM).

Просмотр рабочих режимов возможен возможен только на модуле управления (контроллере) BM. Подробное описание см. в инструкции по эксплуатации модуля BM.

Режимы

(Показания на дисплее
модуля BM)

Режим котла	
0	Standby
1	Сервисный режим трубочиста
2	
3	Запрос на тепло (режим отопления)
5	Запрос на тепло с временной задержкой
6	Временная задержка (защита от тактования)
7	Защита от замерзания системы отопления
8	Разгрузка котла при выходе в рабочий режим
11	
12	
13	
14	
15	Режим бойлера
16	Защита от замерзания бойлера
17	Инерц. выбег насоса загрузки бойлера
18	
19	
20	Параллельный режим загрузки бойлера
21	Превышено макс. время загрузки бойлера
22	Режим датчика бойлера 2, закрытый контакт
23	Режим датчика бойлера 3, закрытый контакт

Просмотр номинальных и фактических значений температуры возможен только на модуле управления (контроллере) BM. Подробное описание см. в инструкции по эксплуатации модуля BM.

**Ном. и факт. значения
температуры
(Показания на дисплее
модуля BM)**

Показание на дисплее	Обозначение
<i>WW TEMP</i>	Факт. температура бойлера Ном. температура бойлера
<i>AUSSENTEMP</i>	Наружная температура
<i>RF-MITTEL</i>	Наружная температура (среднее значение)
<i>RF MAX MIN</i>	Наруж. темп. макс. значение (от 0 до 24 ч) Наруж. темп. мин. значение (от 0 до 24 ч)
<i>RAUMTEMP</i>	Факт. температура внутри помещения (прямой контур отопления) Ном. температура внутри помещения (прямой контур отопления)
<i>RAUMTEMP</i>	Факт. температура внутри помещения (смесительный контур 1) Ном. температура внутри помещения (смесительный контур 1)
	Режим контура отопления (солнце - отопление, луна - экономия, Standby)
<i>T-KESSEL</i>	Факт. температура котла Ном. температура котла
<i>MÄRKEÖRÜ 1</i>	Факт. температура котла Ном. температура котла Режим смесит.контура (солнце - отопление, луна - экономия, Standby)
<i>RUECKLAUF</i>	Факт. температура обратной воды
	Режим котла
<i>BRENNER STD</i>	Кол-во часов эксплуатации горелки
<i>BRENNER ST</i>	Кол-во запусков горелки

Неисправность распознается при мигании окружности красным. Далее через шину eBus неисправность передается на устройство регулирования и выводится на его дисплей в виде кода неисправности. Расшифровка кодов неисправностей приведена в таблице. Таблица должна облегчить сервисному специалисту быстрый поиск и устранение возможных неисправностей.

Код	Неисправность	Причина	Устранение
1	Превышена температура срабатывания защитного ограничителя темп.	Отключение за счет срабатывания внешнего реле температуры в подающей линии.	Горелка выкл., насос отопит. контура вкл., смеситель управляет до макс. темп. Обратиться в сервис.
4	Неисправность горелки	При запуске горелки не образуется пламя	Горелка выкл., насос отопит. контура вкл. Смеситель управляет до макс. температуры Нажать кнопку деблокирования на топочном автомате или устройстве регулирования. Если после многократного нажатия кнопки неисправность не исчезнет - обратиться в сервис.
6	Температура котла превысила границу срабатывания реле (напр. 95°C)	Температура котла превысила границу срабатывания реле температуры	Горелка выкл., насос отопит. контура вкл. Смеситель управляет до макс. темп.
12	Поврежден датчик температуры котла	Поврежден датчик или кабель датчика температуры котла	Горелка выкл., насос вкл. Обратиться в сервис.
14	Поврежден датчик температуры бойлера	Поврежден датчик или кабель датчика температуры бойлера	Не оказывает влияния на режим отопления. Насос загрузки бойлера и насос отопительного контура тактуют по-переменно: 1 час ВКЛ., 1 час ВЫКЛ. Обратиться в сервис.
15	Поврежден датчик наружной температуры	Поврежден датчик наружной температуры (КЗ или обрыв)	Последствия аналогичны снижению наружной температуры ниже предела защиты от замерзания Обратиться в сервис.
70	Поврежден датчик темп. в подающей линии смесительного контура	Поврежден датчик темп. в подающей линии (КЗ или обрыв)	Смеситель остается в том положении, в кот. был до поломки. Смеситель можно установить вручную. Насос продолжает работать.
79	Поврежден суммарный датчик линии (КЗ или обрыв)	Поврежден суммарный датчик в общей подающей линии ном. температуры.	Управление котлом продолжается с учетом установки. Не влияет на работу котла. Обратиться в сервис.
79	Поврежден датчик температуры обратной воды	Поврежден датчик температуры обратной воды (КЗ или обрыв)	Не влияет на работу котла. Подмешивающий насос продолжает работать. Обратиться в сервис.
81	Повреждено ЭСППЗУ	Внутренняя ошибка	Обратиться в сервис.
91	Ошибка в распределении адреса	Один и тот же адрес был присвоен повторно	Обратиться в сервис.



Протокол регулировки параметров

Фирма Wolf рекомендует тщательно заполнить и аккуратно хранить протокол регулировки параметров, чтобы облегчить настройку параметров в случае сервиса или сброса параметров.

Параметр	Диапазон регулировки	Заводская установка	Индивид. настройка
R09 Предел защиты от замерзания	-20 до +10°C	+2°C	
R10 Параллельный режим ГВС	0 / 1	0	
HG01 Разница между температурой вкл. и выкл. горелки (динамич.)	5 - 30K	15K	
HG08 Режим работы насоса	0 / 1	0	
HG07 Инерционный выбег насоса котлового контура	0 - 30 мин	3min	
HG08 Макс. температура котлового контура TV-max	40 - 90°C	75°C	
HG09 Временная задержка запуска горелки	1 - 30 мин	4min	
HG13 Программируемый вход E1	1 - 11	1	
HG14 Программируемый выход A1	0 - 14	0	
HG15 Гистерезис бойлера	1 - 30 K	5K	
HG19 Инерционный выбег насоса загрузки бойлера	0 - 10 мин	3min	
HG20 Макс. время загрузки бойлера	0 - 5 час	2h	
HG21 Мин. температура котла TK-min*	38 - 90°C	38°C	
HG22 Макс. температура котла TK-max	50 - 90°C	80°C	
HG23 Макс. температура ГВС	60 - 80°C	60°C	
HG24 Режим работы датчика температуры бойлера	1 / 2 / 3	1	
HG25 Превышение темп. котла над темп. бойлера при загрузке бойлера	0 - 40K	10K	
HG28 Разгрузка котла при выходе в рабочий режим	0 / 1	1	
HG32 Повышение температуры обратной воды **	0 - 70°C	30°C	
HG33 Время гистерезиса	1 - 30 мин	10min	
HG34 Питание шины eBus	0 / 1 / 2	2	
HG50 Функции тестирования	1 - 8	-	
MI 01 Мин. температура в смесит. контуре	0 - 80°C	0°C	
MI 02 Макс. температура в смесит. контуре	20°C - 80°C	50°C	
MI 03 Интервал между кривыми нагрева смесительного контура	0 - 30K	10K	
MI 04 Высушивание цементной стяжки	0 / 1 / 2	0	
MI 06 Инерционный выбег насоса смесительного контура	0 - 30 мин	3min	
MI 07 Диапазон пропорц. регулирования смесительного контура	5 - 40 K	12K	


* При эксплуатации с газовой наддувной горелкой необходимо установить 50°C

** При эксплуатации с газовой наддувной горелкой необходимо установить 40°C

Сопротивления датчиков с отрицат. темп. коэффициентом

Датчик температуры котла, датчик температуры бойлера,
датчик наружной температуры, датчик температуры
обратной воды, суммарный датчик

Темп. °C	Сопротивл. Ом	Темп. °C	Сопротивл. Ом	Темп. °C	Сопротивл. Ом	Темп. °C	Сопротивл. Ом
-21	51393	14	8233	49	1870	84	552
-20	48487	15	7857	50	1800	85	535
-19	45762	16	7501	51	1733	86	519
-18	43207	17	7162	52	1669	87	503
-17	40810	18	6841	53	1608	88	487
-16	38560	19	6536	54	1549	89	472
-15	36447	20	6247	55	1493	90	458
-14	34463	21	5972	56	1438	91	444
-13	32599	22	5710	57	1387	92	431
-12	30846	23	5461	58	1337	93	418
-11	29198	24	5225	59	1289	94	406
-10	27648	25	5000	60	1244	95	393
-9	26189	26	4786	61	1200	96	382
-8	24816	27	4582	62	1158	97	371
-7	23523	28	4388	63	1117	98	360
-6	22305	29	4204	64	1078	99	349
-5	21157	30	4028	65	1041	100	339
-4	20075	31	3860	66	1005	101	330
-3	19054	32	3701	67	971	102	320
-2	18091	33	3549	68	938	103	311
-1	17183	34	3403	69	906	104	302
0	16325	35	3265	70	876	105	294
1	15515	36	3133	71	846	106	285
2	14750	37	3007	72	818	107	277
3	14027	38	2887	73	791	108	270
4	13344	39	2772	74	765	109	262
5	12697	40	2662	75	740	110	255
6	12086	41	2558	76	716	111	248
7	11508	42	2458	77	693	112	241
8	10961	43	2362	78	670	113	235
9	10442	44	2271	79	649	114	228
10	9952	45	2183	80	628	115	222
11	9487	46	2100	81	608	116	216
12	9046	47	2020	82	589	117	211
13	8629	48	1944	83	570	118	205

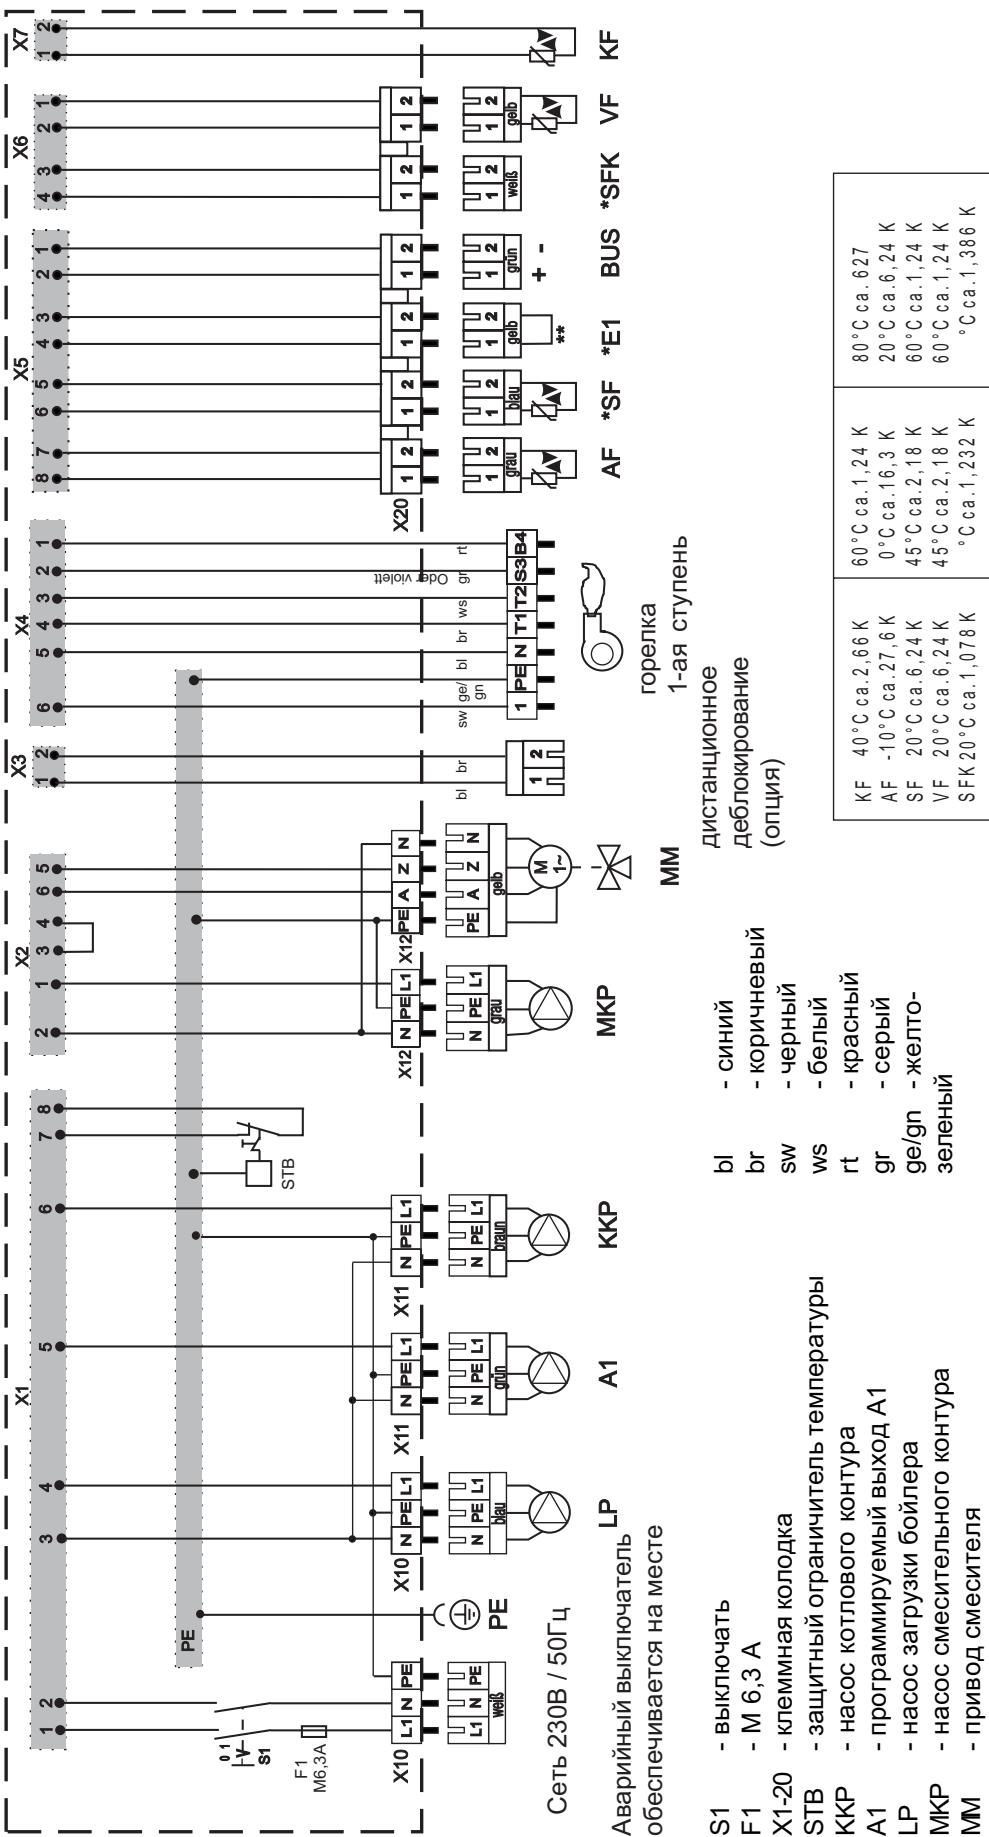

**Технические
характеристики**

	Напряжение подключения: 230 В ± 10%, 50/60 Гц
	Предохранитель: макс.6,3 А
	Потребляемая мощность: 5 ВА (устройство регулирования и принадлежности, без горелки и насосов, Stand by)
	Коммутац. способность
Насосы:	каждый насос 230 В/4(2)А согласно EN 60730, часть 1
Привод смесителя:	каждый насос 230 В / 50 Гц (время выбега исполнительного элеметна 2 - 10 мин.)
Заводская установка:	(время выбега исполнительного элеметна 4 - 7 мин.)
	Температура
окружающей среды:	0...50°C
Температура хранения:	от -20 до 60°C
Сохранение данных:	Электрически стираемое программируемое ПЗУ

**Переключение
защитного ограничителя
температуры**

Защитный ограничитель температуры (STB) установлен на заводе-изготовителе на 110°C.

При необходимости можно переключить STB на 100°C.

Обратная установка невозможна!

Обесточить устройство регулирования.

Отвинтить крышку STB. Отвинтить крепежные винты STB.

Отвинтить крепежные винты передней крышки устройства регулирования, и откинуть ее вперед.

Вытащить STB.

Освободить зажимный винт. Установить регулировочный диск по шкале на 100°C и затянуть зажимный винт.

Выполнить сборку в обратной последовательности.

Внимание: Если защитный ограничитель температуры переключается на 100 °C, запрещается устанавливать максимальную температуру котла (TK-max) на 90°C

